


Classificatie mechanische ventilatie installatie




Voldoet niet aan Bouwbesluit 2012 bestaande bouw

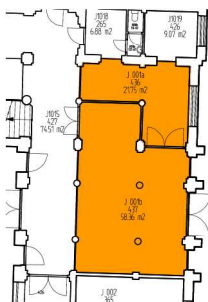

Classificatie kwaliteit klimaatinstallatie



Beperkingen o.b.v. Covid maatregelen

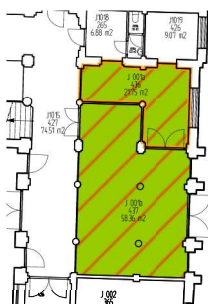

Bevindingen samengevat



Voldoet na organisatorische maatregelen

Ruimte J 001a & J 001b - Begane grond KMAR ruimten

Maatregelen:

MV-02 Aanpassen bezetting ruimte

MV-03 IAQ-sensor aanbrengen met "stoplicht"

Verder de algemeen voorgestelde beheersmaatregelen conform rapportage d.d. 10 september 2020.

Ruimte J001a is niet voorzien van mechanische ventilatie. Ruimte J001b is voorzien van mechanische afzuiging.

De ruimten zijn verder voorzien van een split-unit voor de klimatisering (koeling) van de ruimte. De lucht wordt hiermee (decentraal) gerecirculeerd. Bovendien zijn de luchtsnelheden vooral in kleinere ruimten erg hoog, waardoor het houden van de veilige afstand van 1,5 m in dit geval niet toereikend is.

In de grotere ruimte J001b is dit risico kleiner, maar aangezien hier geen metingen naar zijn verricht, is deze ruimte op dezelfde wijze gecategoriseerd.

Bij gebruik van de ruimten de volgende maatregelen in acht nemen:

MV-02 Aanpassen bezetting ruimte

MV-03 IAQ-sensor aanbrengen met "stoplicht"

Bij gebruik van de ruimten met split-unit de volgende maatregelen in acht nemen:

KI-02 uitschakelen unit (indien bedrijfsproces dit toelaat)

KI-03 bij hoge luchtsnelheid bezetting ruimte aanpassen naar één persoon

Verder de algemeen voorgestelde beheersmaatregelen conform zoals in de rapportage aangegeven.


J007

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen
Bouwdeel J - specifieke ruimten
Tweede Kamer
Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum
wijziging
16 oktober 2020
schaal
formaat
nvt
A3
tek.
pl.
RHa
BvdV




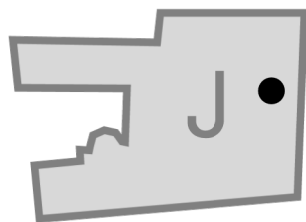

inventarisatieblad

De opname gegevens en een korte toelichting bij de beschouwde ruimten in dit bouwdeel.

alleen afzuigventilatie
debiet onbekend
1x split unit (wandmodel)
bezetting onbekend

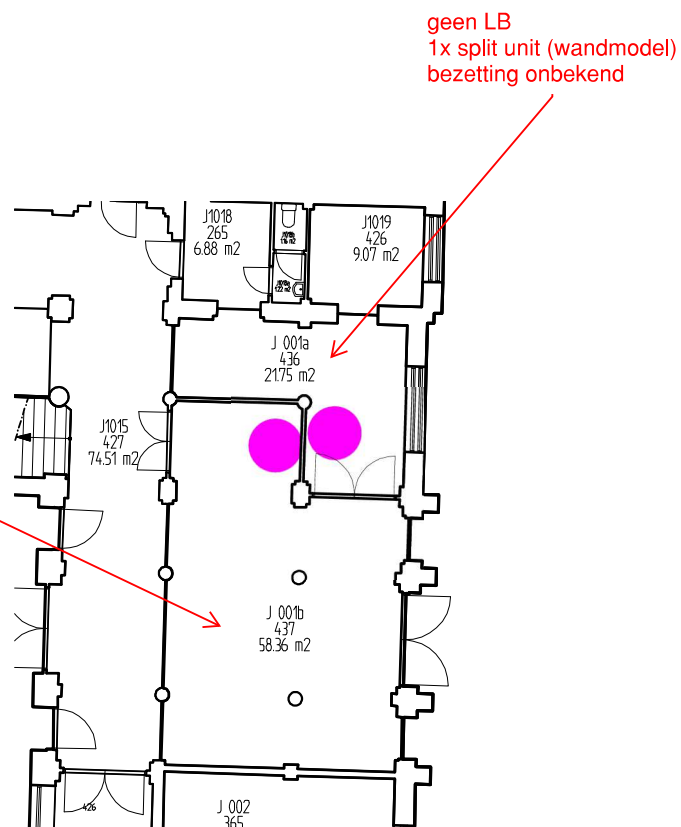

Renvooi:



Split unit airconditioner

J008

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen
Bouwdeel J - specifieke ruimten
Tweede Kamer
Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum
wijziging

16 oktober 2020

schaal
formaat

nvt
A3

tek.
pl.

RHa
BvdV



BEEKINK
INSTALLATIEADVISEURS